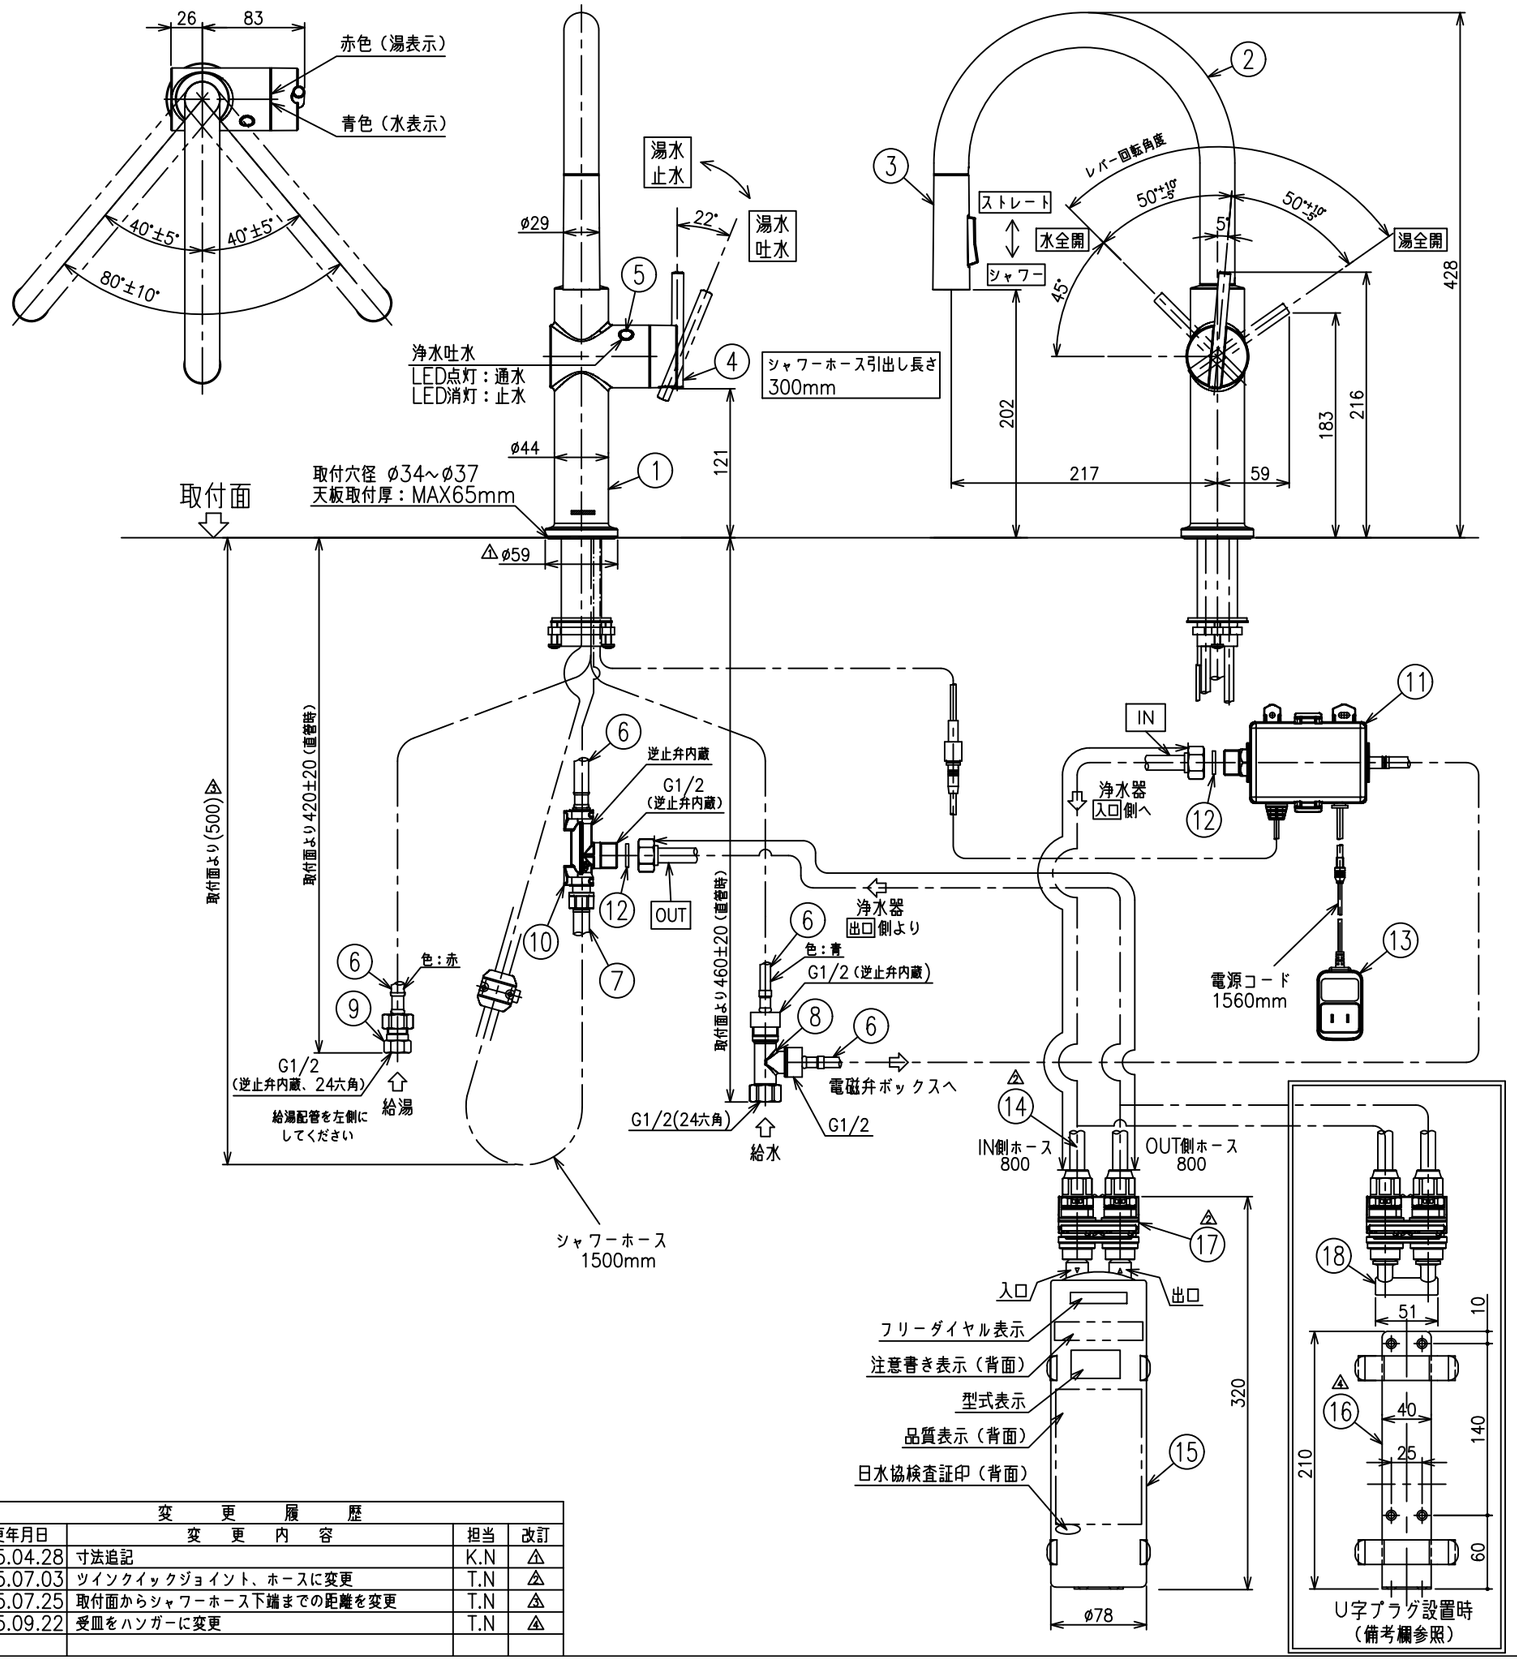

項　目	内　容	
操作方法	湯水：レバーハンドルは右に倒すと吐水、立てると止水します。 手前で水、奥で湯が吐水します。 浄水：プッシュボタンを1回押すと吐水、もう1回押すと止水します。	
常用使用圧力	0.1～0.5MPa(1.0～5.1kgf/cm²)	
ろ材	不織布、ヤシガラ活性炭(セラミック配合)、中空糸膜	
ろ材使用限界	12ヶ月以内または11,000L(30L/日) 12ヶ月以降通水時LED赤色点灯でお知らせ	
ろ過流量	4 L/分	
ろ過能力（JIS S 3201に基づく試験結果）	遊離残留塩素 (2mg/L)	100,000L（除去率90%以上）
	濁り (2度)	11,000L（ろ過流量50%）
	総トリハロメタン (0.100mg/L)	11,000L（除去率90%以上）
	CAT（シマジン）(0.0030mg/L)	50,000L（除去率90%以上）
	溶解性鉛 (0.050mg/L)	11,000L（除去率90%以上）
	2-MIB（カビ臭）(0.00005mg/L)	15,000L（除去率90%以上）
	テトラクロロエチレン (0.010mg/L)	50,000L（除去率90%以上）
	トリクロロエチレン (0.030mg/L)	50,000L（除去率90%以上）
	クロロホルム (0.060mg/L)	11,000L（除去率90%以上）
	ブロモジクロロメタン (0.030mg/L)	25,000L（除去率90%以上）
	ジブロモクロロメタン (0.100mg/L)	25,000L（除去率90%以上）
	ブロモホルム (0.090mg/L)	25,000L（除去率90%以上）
	陰イオン界面活性剤 (0.20mg/L)	15,000L（除去率80%以上）
	フェノール類 (0.005mg/L)	15,000L（除去率80%以上）
	ジェオスミン (0.00005mg/L)	20,000L（除去率90%以上）
（JIS S 3201付属書A試験結果）	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン(0.04mg/L)	11,000L（除去率90%以上）
	ベンゼン (0.01mg/L)	11,000L（除去率90%以上）
除去可能物質	・PFOS及びPFOA(0.00005mg/L) 総ろ過水量 11,000L 除去率80% ・鉄(微粒子状)(0.30mg/L) 除去率80% ・アルミニウム(中性)(0.20mg/L) 除去率80% 浄水器の除去性能試験方法に関する規格基準(浄水器協会 JWPAS B.210)に基づく	
浄水器カートリッジ重量	0.6kg (満水時1.2kg)	
水栓取付最大天板厚	65mm	
水栓取付穴径	ø34～ø37	
浄水器日水協No.	W-15	
使用電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	20W (0.2A)	
備考	・水栓取付けには締付工具（プラスドライバー）、スパナ2本が必要です。 ・取付工事からご使用までの期間が長い場合、U字プラグを接続します。 この場合はお客様がご使用前にU字プラグを外し、浄水器カートリッジを接続します。	

	番号	品名	数量	属性（材質、仕様）
浄水器部	18	U字プラグ	1	ABS
	17	ツインクイックジョイント	1	m-PPE, PP, POM
	16	ハンガー	1	SUS304
	15	浄水器カートリッジ	1	ABS, アルミニウム
	14	ホース（入口・出口）	各1	PE, EVA
水栓部	13	ACアダプター	1	PC
	12	パッキン	2	EPDM
	11	電磁弁ボックス	1	PPO
	10	接続チーズ（逆止弁内蔵）	1	PPA
	9	給湯ジョイント（逆止弁内蔵）	1	C3604BD
	8	給水ジョイント（逆止弁内蔵）	1	Hbi60Pb0.1
	7	シャワーホース	1	TPSiV
	6	給水・給湯・混合OUT・浄水ホース	各1	架橋PE、SUS304
	5	プッシュボタン（浄水）	1	ABS
	4	レバーハンドル（湯水）	1	ZINC ALLOY（塗装）、ABS（塗装）
	3	シャワーヘッド	1	POM、ABS（塗装）
	2	吐水パイプ	1	SUS304（塗装）
	1	水栓本体	1	ZINC ALLOY（塗装）

変更年月日	変更内容	担当	改訂
2025.04.28	寸法追記	K.N	△1
2025.07.03	ツインクイックジョイント、ホースに変更	T.N	△2
2025.07.25	取付面からシャワーホース下端までの距離を変更	T.N	△3
2025.09.22	受皿をハンガーに変更	T.N	△4

日付	'25年04月25日	尺度	1/5(/)(/)
シリーズ：Ge・1Z			
製品名	GE・1Z-FKL-B ビルトイン浄水器		
図番	NGE1ZFKLB00R4		

MEISUI